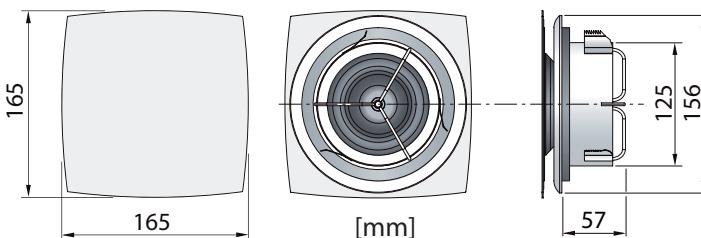


SCHEDA INSTALLAZIONE | FICHA DE INSTALACIÓN



Cod.
7045157


DESCRIZIONE




La valvola è studiata per installazioni a parete e a soffitto, in edifici esistenti o di nuova costruzione. L'installazione risulta rapida grazie ad un sistema di fissaggio intelligente. Dati sonori rivoluzionari che garantiscono ottimi livelli di rumorosità. La valvola si compone di due parti: il corpo valvola e il frontale piatto. Il corpo valvola è fissata al canale o a flangia a baionetta tramite alette flessibili. Il frontale si fissa al corpo valvola tramite molle.

INDICAZIONI SULL'INSTALLAZIONE


La valvola deve essere installata su tubazione rigida DN125 mm.
Mantenere le distanze minime (dalla parete o dal soffitto) indicate.

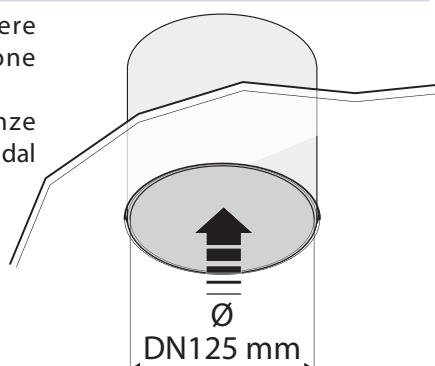
MONTAGGIO DELLA VALVOLA

Premere il corpo della valvola nella tubazione e ruotarlo in senso orario. Per smontare il corpo lo ruota in senso orario mentre si tira.

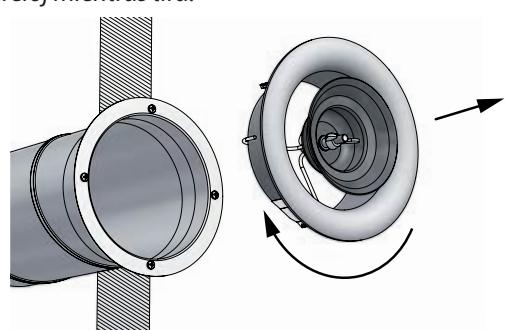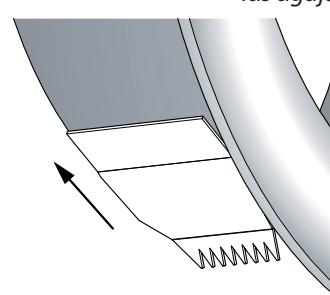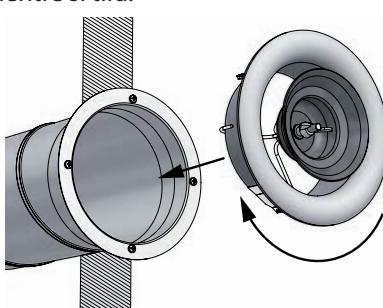
MONTAGGIO DELLA PIASTRA FRONTALE


Bloccare la posizione del cono bloccando il dado ad alette sull'asta filettata contro il cono. Attaccare la piastra frontale sul cono facendo clic sulle molle nel cono.

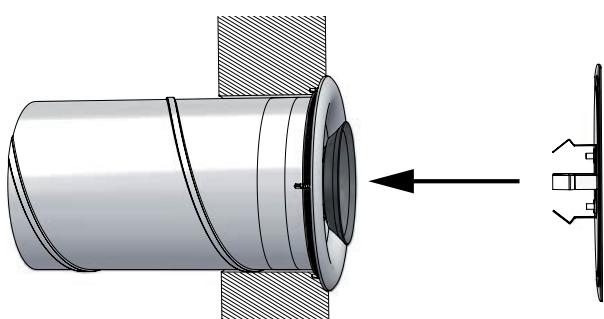
DESCRIPCIÓN


La válvula está diseñada para ser instalada en la pared o en el techo en instalaciones existentes o edificios nuevos. La instalación es rápida gracias a un sistema de fijación inteligente. Datos sonoros revolucionarios que garantizan niveles de ruido excelentes. La válvula se compone de dos partes: el cuerpo de la válvula y la placa frontal plana. El cuerpo de la válvula se fija al canal o a la brida de bayoneta mediante aletas flexibles. La placa frontal se fija al cuerpo de la válvula mediante muelles.

INDICACIONES DE INSTALACIÓN


La válvula debe ser instalado en un tubo rígido tubo DN125 mm. Mantener las distancias mínimas (desde la pared o techo) indicado.

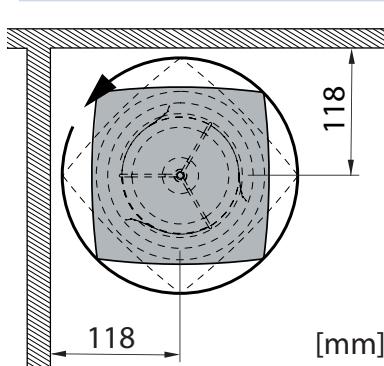
MONTAJE DE LA VÁLVULA

Presione el cuerpo de la válvula en la tubería y gírela en el sentido de las agujas del reloj. Para extraer el cuerpo, gire en el sentido de las agujas del reloj mientras tira.

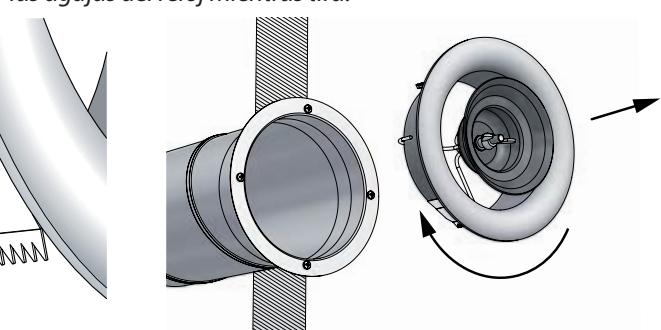
MONTAJE DE LA PLACA FRONTAL


Asegure la posición del cono bloqueando la tuerca de aletas de la varilla roscada contra el cono. Fije la placa frontal al cono haciendo clic en los muelles del cono.

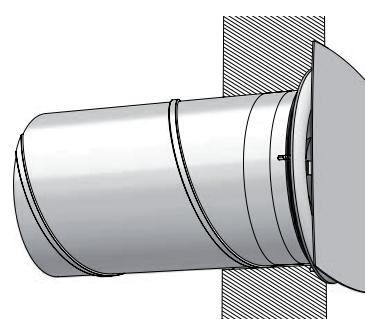


SCHEDA INSTALLAZIONE | FICHA DE INSTALACIÓN

TARATURA




1- Rimuovere la piastra frontale. Svitare il dado ad alette in modo che il cono sia sbloccato e possa essere regolato.

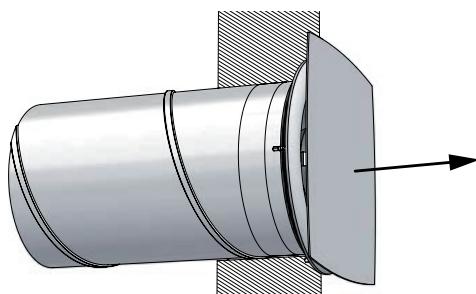

2- Utilizzo di un anemometro con cono per la rilevazione della portata d'aria: Posizionare il cono sopra la valvola e rilevare il flusso d'aria sul display. Ruotare la piastra anteriore per regolare il flusso d'aria. Posizionare nuovamente l'anemometro sopra la valvola e rilevare il flusso d'aria sul display. Ripetere se necessario.

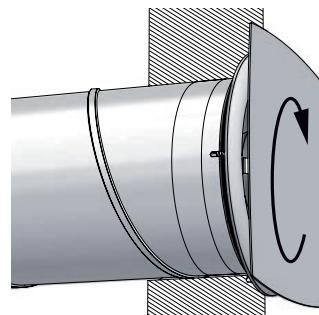

3- Rimuovere la piastra frontale. Bloccare la posizione del cono fissando il dado ad alette sull'asta filettata. Attaccare la piastra frontale sul cono.

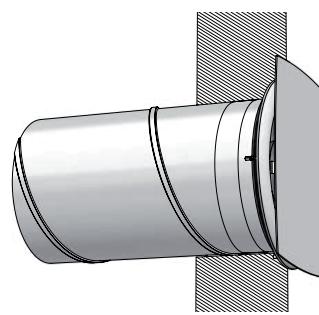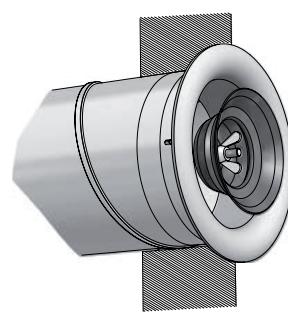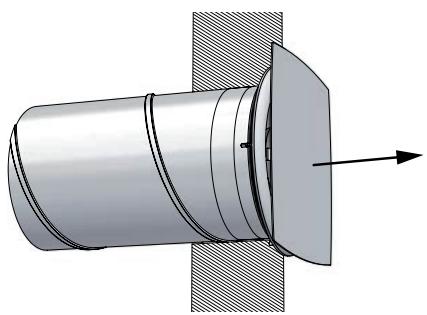

MANUTENZIONE


Rimuovere la piastra frontale e pulirla con un detergente delicato o un panno umido. Il filtro isolante può essere sostituito.

SMALTIMENTO

 Non disperdere nell'ambiente. Per lo smaltimento degli imballaggi fare sempre riferimento alle leggi locali che recepiscono le Direttive 2018/851/UE e 2018/852/UE. In Italia riferirsi ai D.Lgs 152/2006 "Testo Unico in materia Ambientale" (T.U.A.) Art. 219, comma 5 riformato dal D.Lgs 116/2020. Verificare con le autorità locali le modalità di raccolta differenziata in vigore attenendosi alle normative vigenti. Tramite il QR-Code del prodotto è possibile visualizzare la guida sulla etichettatura imballaggi per la corretta gestione dei rifiuti.

CALIBRACIÓN

1- Retire la placa frontal. Desenroscar la tuerca de aletas para que el cono se desbloquee y pueda ser ajustado.

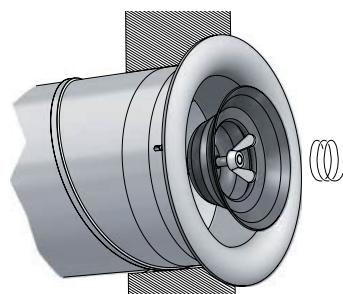

2- Uso de un anemómetro con cono para la detección de la caudal del aire: Coloque el cono sobre la válvula y mida el flujo de aire en la pantalla. Gire la placa frontal para ajustar el flujo de aire. Vuelva a colocar el anemómetro sobre la válvula y anote el caudal de aire en la pantalla. Repita la operación si es necesario.

MANTENIMIENTO

Retire la placa frontal y límpielala con un detergente suave o un paño húmedo. El filtro aislante se puede sustituir.

DISPOSICIÓN

 No desechar en el medio ambiente. Para la eliminación de los envases consultar siempre las leyes locales de aplicación de las Directivas 2018/851/UE y 2018/852/UE. En Italia consultar el D.Lgs 152/2006 «Testo Unico in materia Ambientale» (T.U.A.) Art. 219, coma 5 reformado por el D.Lgs 116/2020. Consultar con las autoridades locales los métodos de recogida de residuos vigentes siguiendo la normativa vigente. A través del QR-Code del producto puedes consultar la guía sobre el etiquetado de los envases para una correcta gestión de los residuos.