


## SCHEDA TECNICA

### WHR 62 – CONFIGURAZIONE RAPIDA

**SE SI STA EFFETTUANDO QUESTA OPERAZIONE PER LA PRIMA VOLTA SI CONSIGLIA VIVAMENTE DI LEGGERE IL MANUALE COMPLETO IN MODO DA NON DANNEGGIARE IN ALCUN MODO IL PRODOTTO.**

Configurare le macchine attraverso i dip switch seguendo gli schemi riportati sotto, in caso sia un installazione con una sola unità procedere configurandola MASTER.

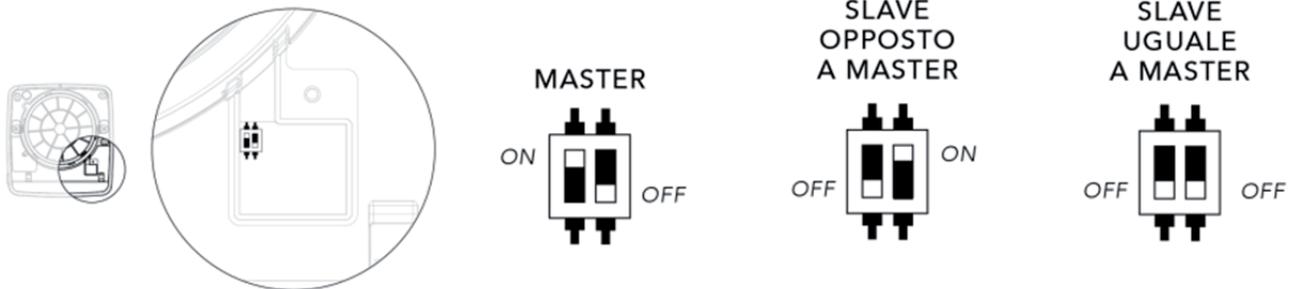


Unità 1	Unità 2	Unità 3	Unità 4	Unità 5
MASTER	SLAVE OPPOSTO A MASTER	SLAVE UGUALE A MASTER	SLAVE OPPOSTO A MASTER	ECC...


**SE SI STA EFFETTUANDO QUESTA OPERAZIONE PER LA PRIMA VOLTA SI CONSIGLIA VIVAMENTE DI LEGGERE IL MANUALE COMPLETO IN MODO DA NON DANNEGGIARE IN ALCUN MODO IL PRODOTTO.**

### WHR 62 – COLLEGAMENTI ELETTRICI

Collegamento come unità singola:

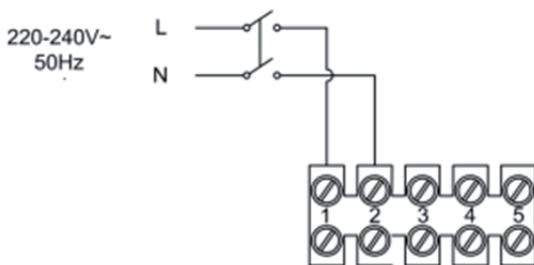

Collegamento come Impianto MASTER-SLAVE:

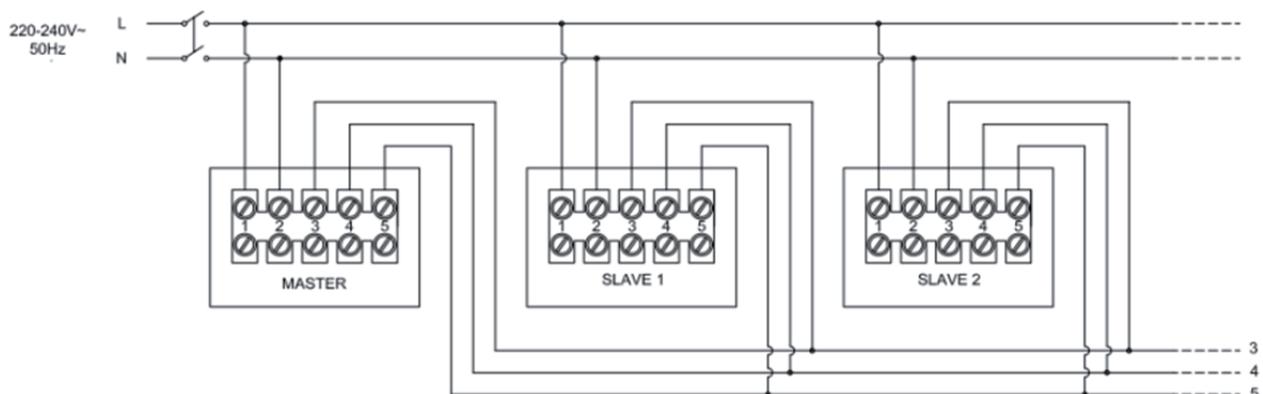

## WHR 62 – ISTRUZIONI D'USO RAPIDE

**SE SI STA UTILIZZANDO IL PRODOTTO PER LA PRIMA VOLTA SI CONSIGLIA DI LEGGERE IL MANUALE COMPLETO DOVE TROVERETE LE FUNZIONI SPIEGATE NEL DETTAGLIO.**

Modalità	Caratteristiche	Pulsante per selezione	Visualizzazione schermo	Sensore umidità	Sensore crepuscolare	Serranda	Funzionamento standard	Funzionamento in allarme
AUTOMATICO				Attivo	Attivo	Aperta	Recupero di calore	Espulsione
SORVEGLIANZA				Attivo	Attivo	Chiusa	A riposo	Espulsione
MANUALE				Non attivo	Non attivo	Aperta	Recupero di calore	Non attivo
NOTTE				Non attivo	Non attivo	Aperta	Recupero di calore	Non attivo
ESPULSIONE TEMPORIZZATA				Non attivo	Non attivo	Aperta	Espulsione	Non attivo
FLUSSO MASTER-SLAVE				Non attivo	Non attivo	Aperta	Flusso d'aria	Non attivo
FLUSSO SLAVE-MASTER				Non attivo	Non attivo	Aperta	Flusso d'aria	Non attivo
ESPULSIONE				Non attivo	Non attivo	Aperta	Espulsione	Non attivo
IMMISSIONE				Non attivo	Non attivo	Aperta	Immissione	Non attivo